



- ① WT-V1000
- ② Circulatiepomp 230V
- ③ PT1000 sensor

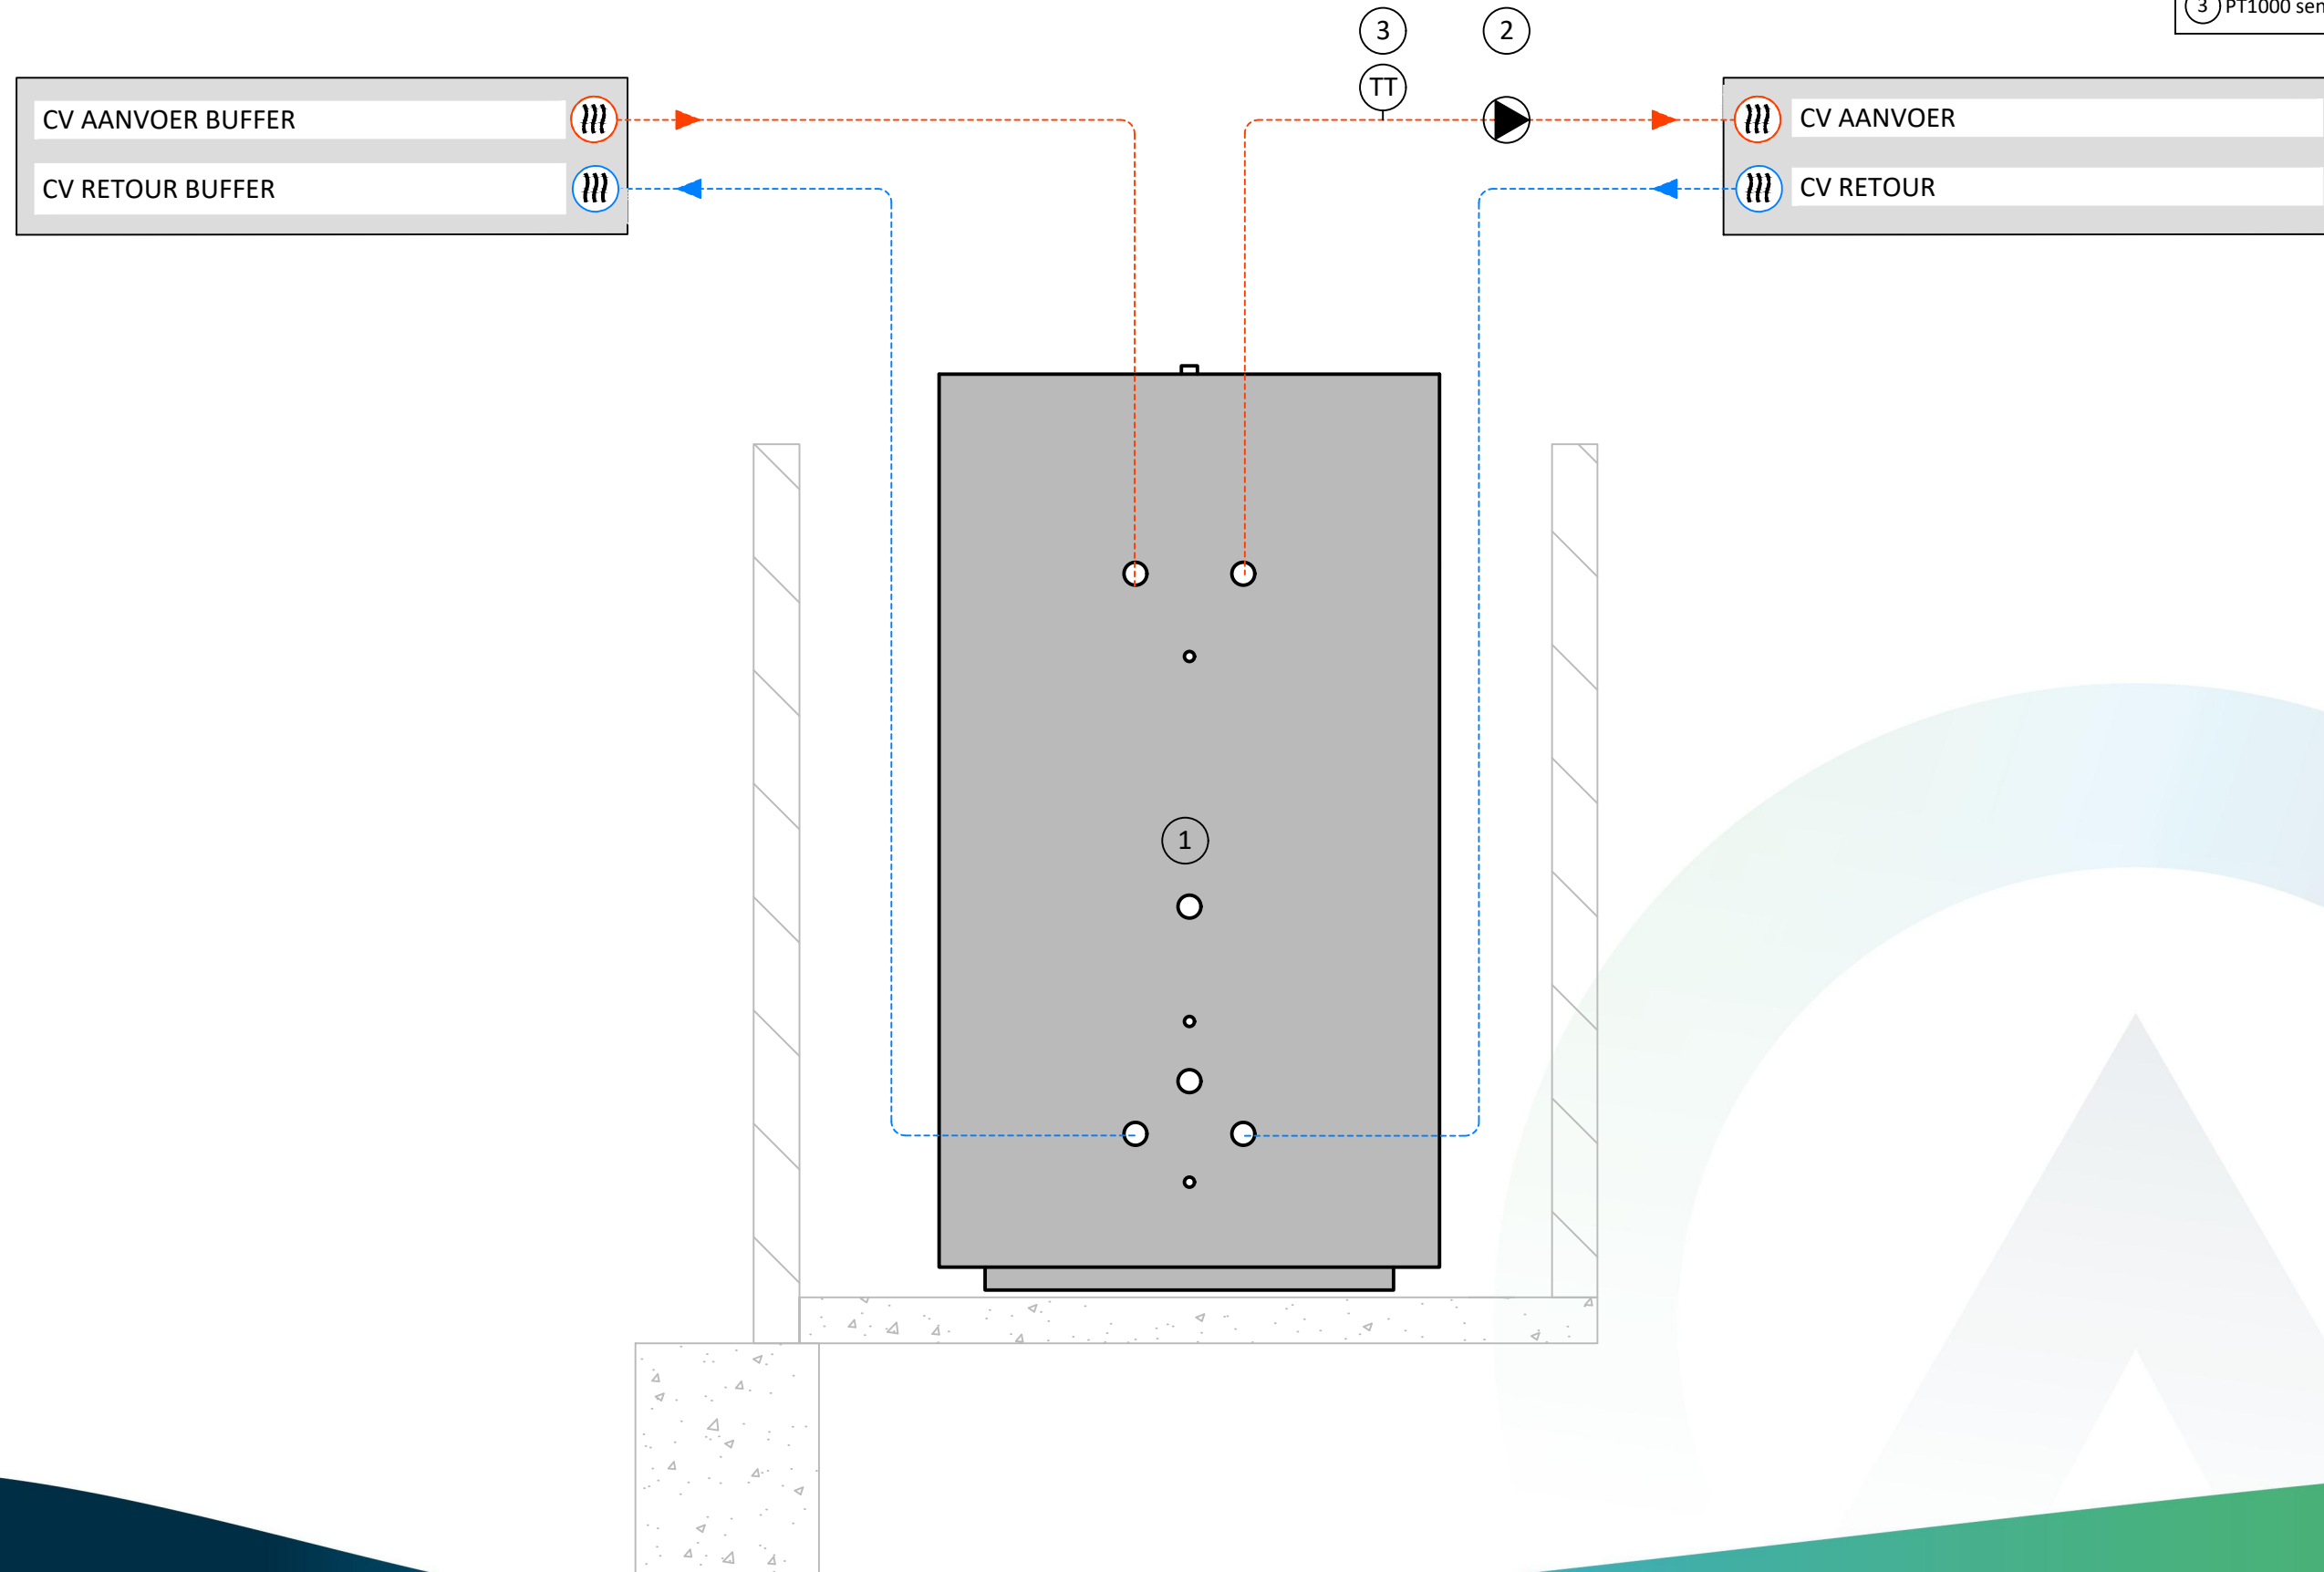


1. WT-V1000

- ① CV aanvoer buffer 2"
- ② CV retour buffer 2"
- ③ CV aanvoer gebouw 2"
- ④ CV retour gebouw 2"
- ⑤ Sensor $\frac{3}{4}$ "
- ⑥ Ontluchttings punt 1.1/4"
- ⑦ Vul/aftap punt $\frac{3}{4}$ "
- ⑧ Elektrisch element 2"

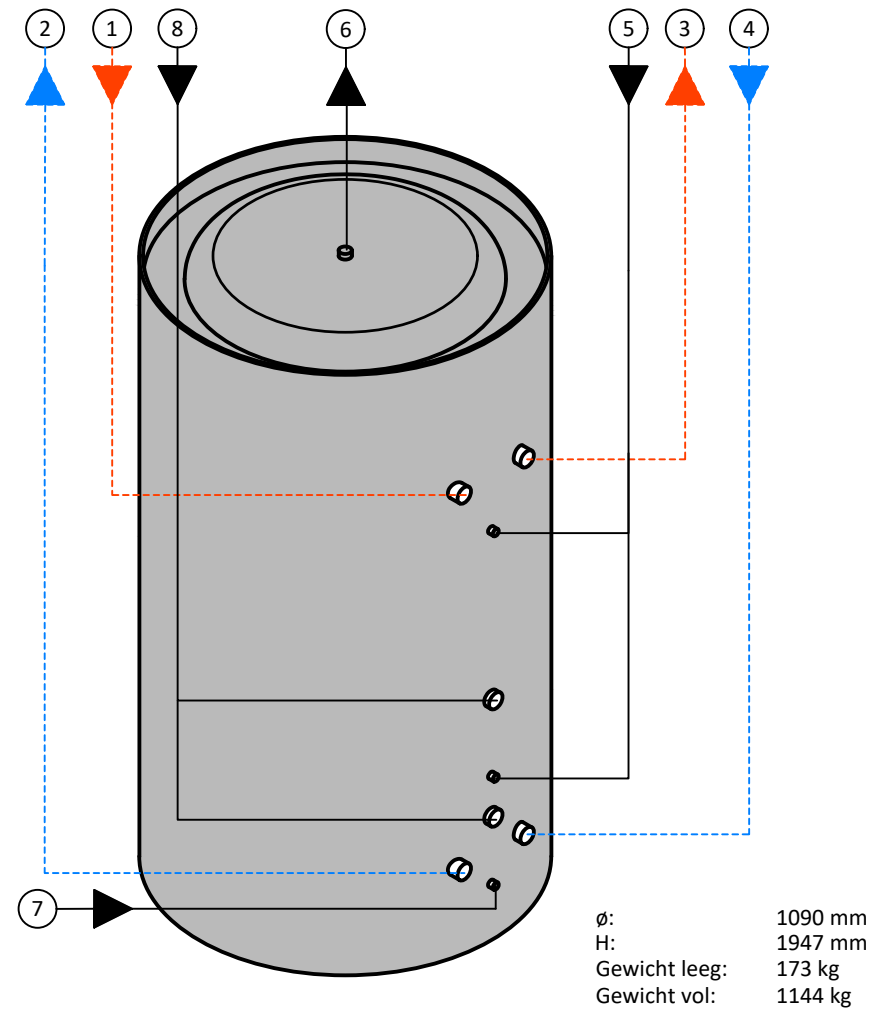

1. BM kaart - Calibra RXT

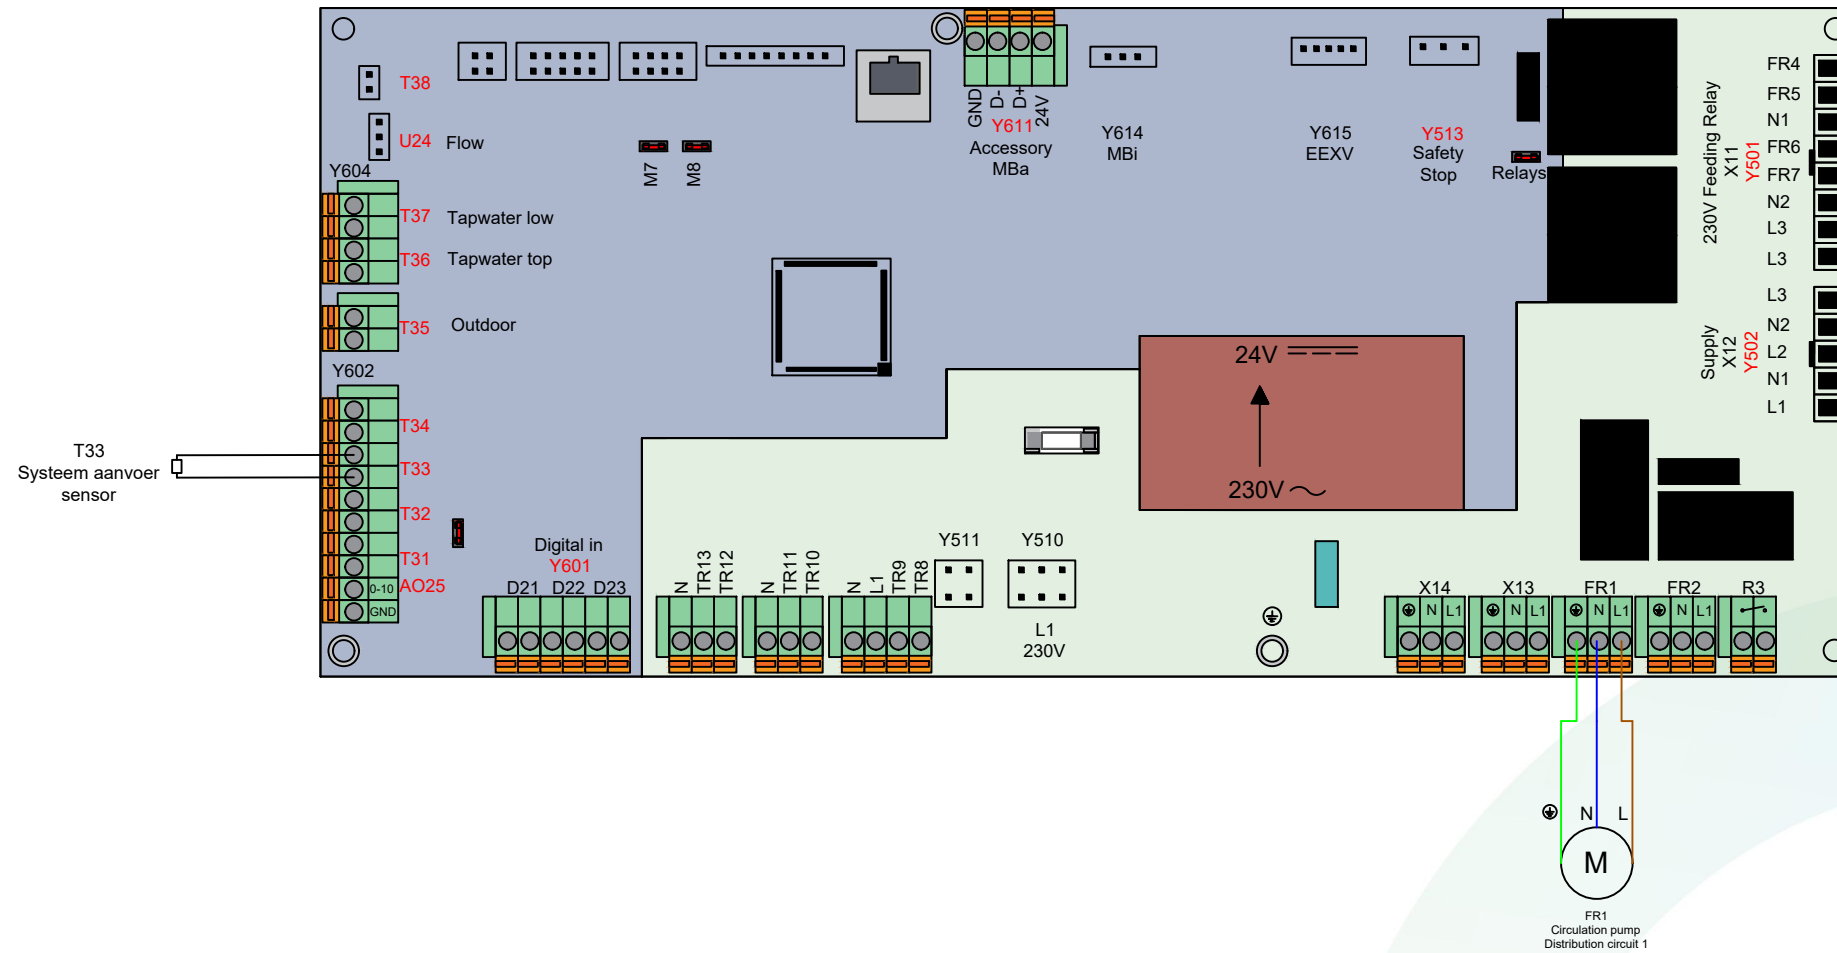


ELEKTRISCHE AANSLUIT GEGEVENS

Aanvoer sensor:
Circulatiepomp:

2x0,75 mm²
3x1 mm²

1. BM kaart - Calibra E (cool) EM3

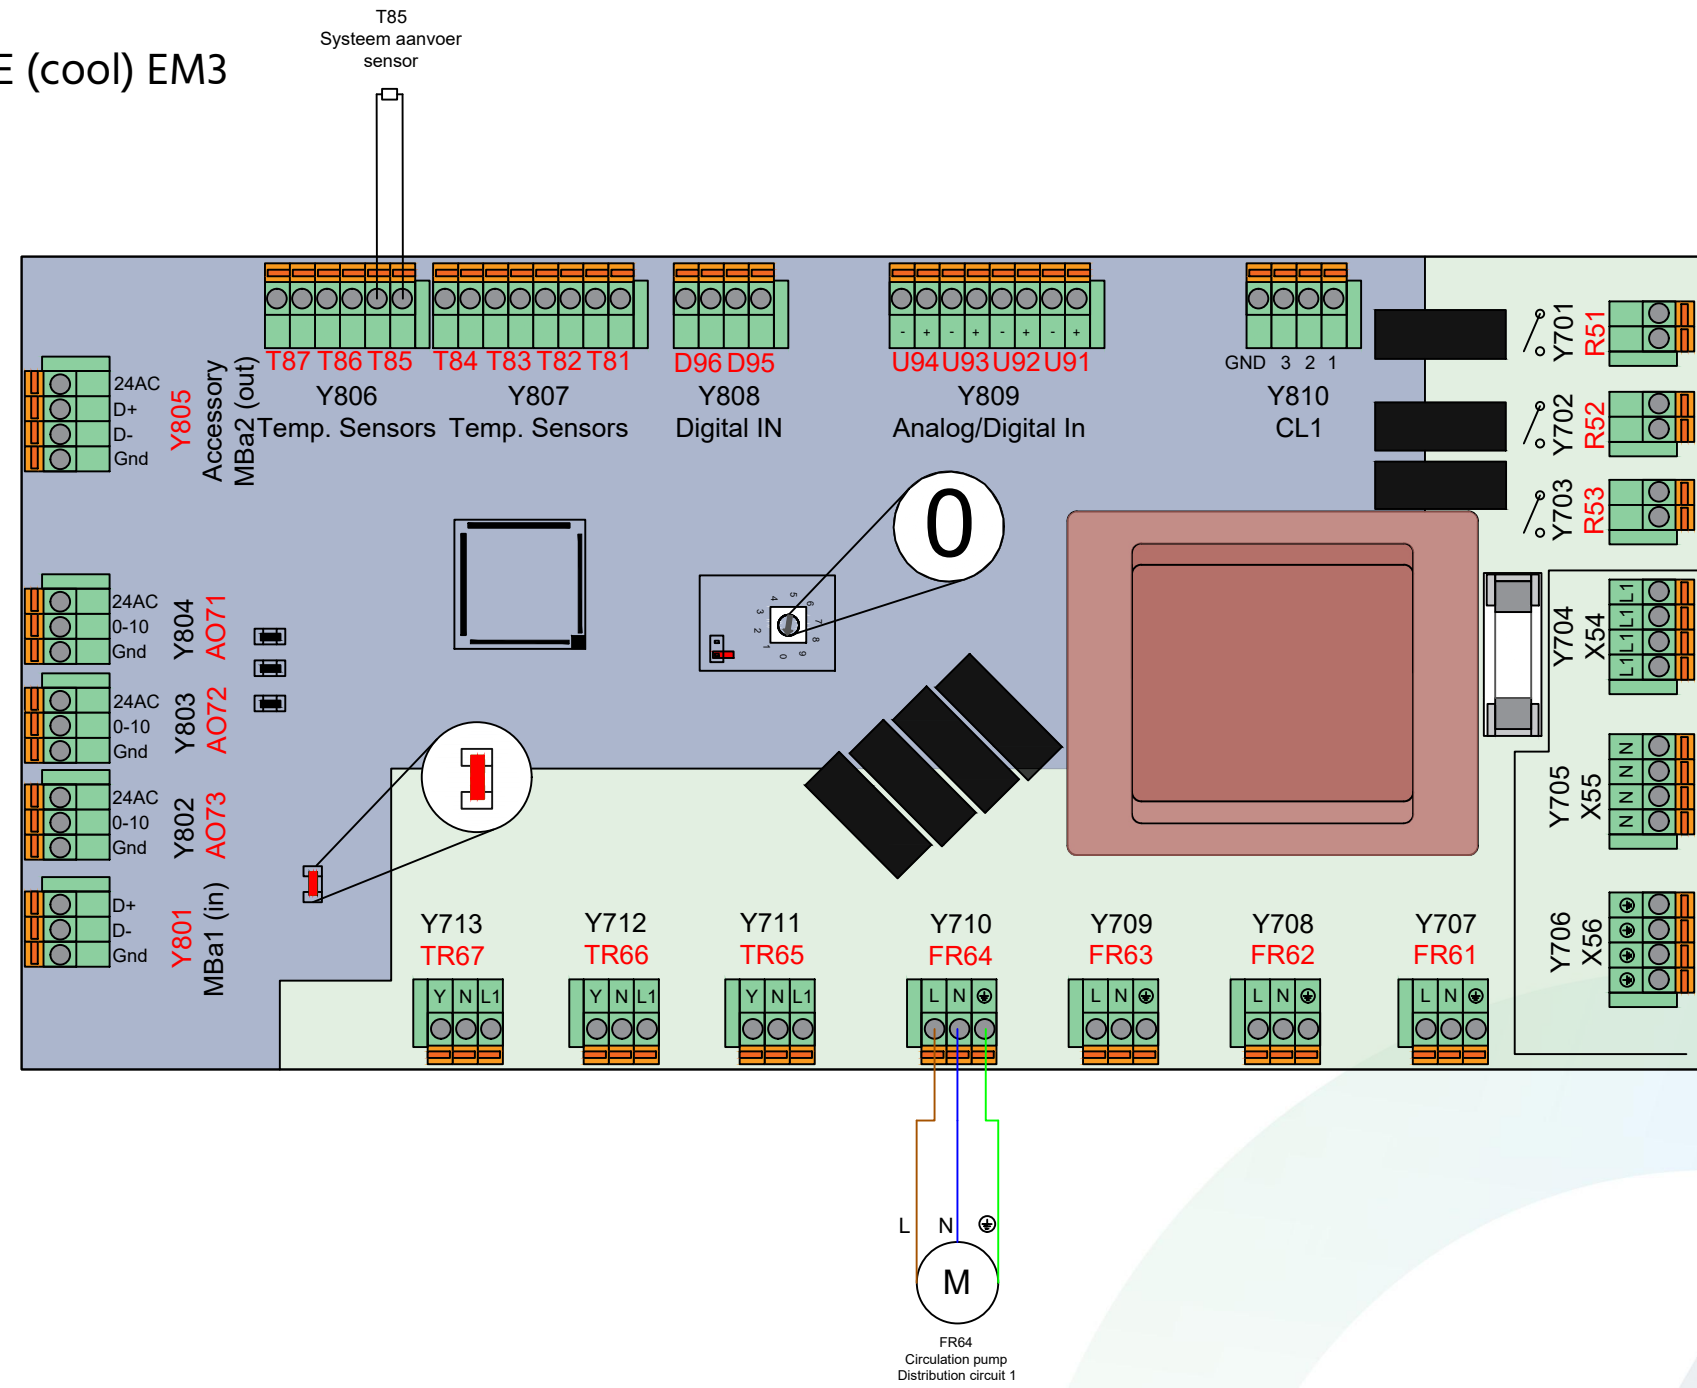

ELEKTRISCHE AANSLUIT GEGEVENS

Aanvoer sensor:
Circulatiepomp:

2x0,75 mm²
3x1 mm²